



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capa Momberg Group									
 Momberg Group Rua Paranapanema, 155 18085-320 Sorocaba Tel. +55 15 3228-2179									
Empresa / Cliente Descrição do projeto Número de desenho Comissão Projeto QDCA MG-033-020 Momberg Group									
Fabricante (Empresa) Caminho Nome do projeto Fazer Tipo Local de instalação Responsável pelo projeto Recursos da peça Momberg Group QDCA 3P+N_II									
Criado em 17/02/2020 Editado em 01/07/2020 de (abreviatura) Quantidade de páginas 7									
2									
			Data	15/05/2020	Momberg Group		Momberg Group		Capa
			Editor.	MOMBERG GROUP					= CA35
			Verif		Projeto QDCA				+ EAA
Alteração	Data	Nome	Orig		Em substituição de	Substituído por		MG-033-020	Folha 1
								Página	1 / 7

REGULAMENTOS DE SEGURANÇA

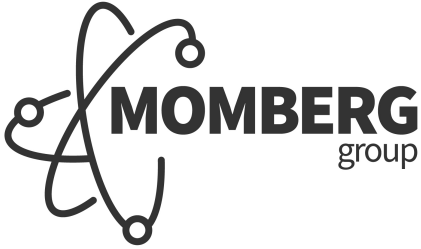

PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

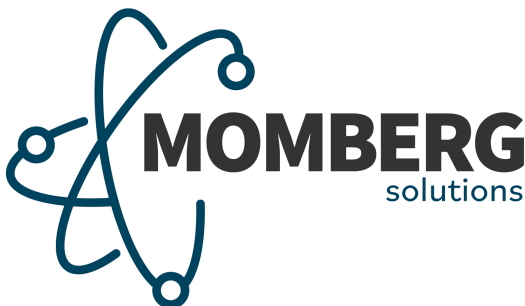

PERIGO!

Durante a operação da instalação, determinados componentes elétricos se encontram sob tensão perigosa!
O incumprimento das indicações de segurança pode resultar em morte, em sérios ferimentos corporais e danos materiais.

Somente o pessoal técnico pode executar trabalhos de transporte, instalação e colocação em funcionamento.

Devem ser observadas as normas válidas, bem como os regulamentos de prevenção de acidentes nacionais e / ou internos da empresa.

É preciso respeitar as seguintes indicações de segurança:

A montagem, a colocação em funcionamento, bem como o reparo da instalação somente devem ser realizados por pessoal qualificado, que está devidamente familiarizado com os respectivos manuais de instruções.


A montagem dos dispositivos tem que ser realizada em conformidade com os regulamentos e as normas estatais e locais válidos.
É preciso assegurar um aterramento e um dimensionamento de condutores corretos, bem como uma proteção à prova de curto-circuito correta.
Estas medidas servem de garantia à segurança da instalação e do pessoal de operação.



Antes da realização das verificações de segurança, das medidas de manutenção e de reparo, é preciso assegurar que todas unidades de alimentação de corrente sejam desligadas, protegidas contra religamento e devidamente assinaladas.





Para a realização de medições, somente devem ser utilizados dispositivos de teste em um estado tecnicamente impecável e adequados para a respectiva medição!

Seguir criteriosamente as instruções indicadas nos respectivos manuais de instruções!
As indicações de perigo, de alerta e de segurança devem ser imprescindivelmente observadas!

Durante a operação da instalação, todas as portas e coberturas devem ser mantidas fechadas.
Caso na instalação estiverem montados equipamentos refrigerantes, deve-se assegurar uma operação impecável destes sistemas.
Aqui também se aplica a limpeza regular dos filtros, desde que existentes.

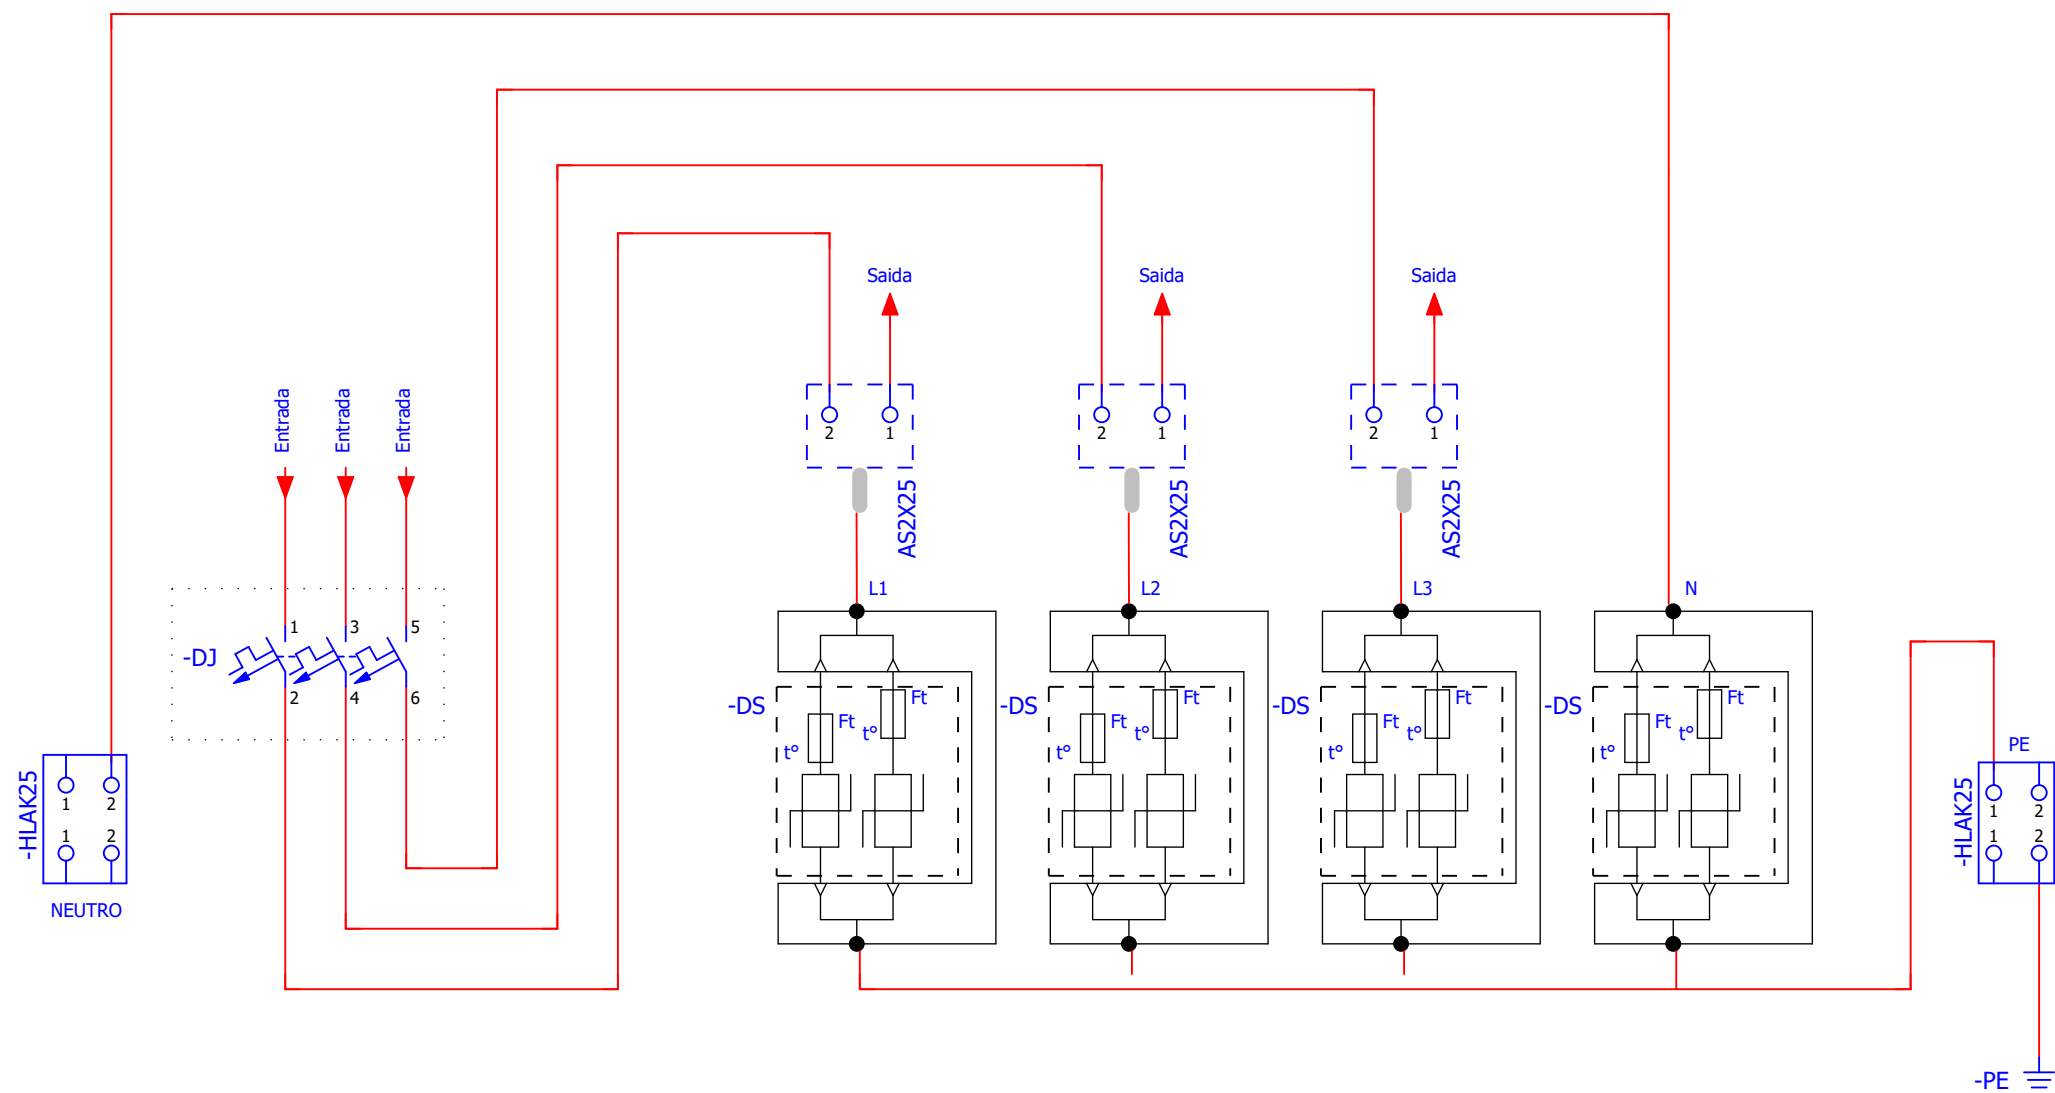

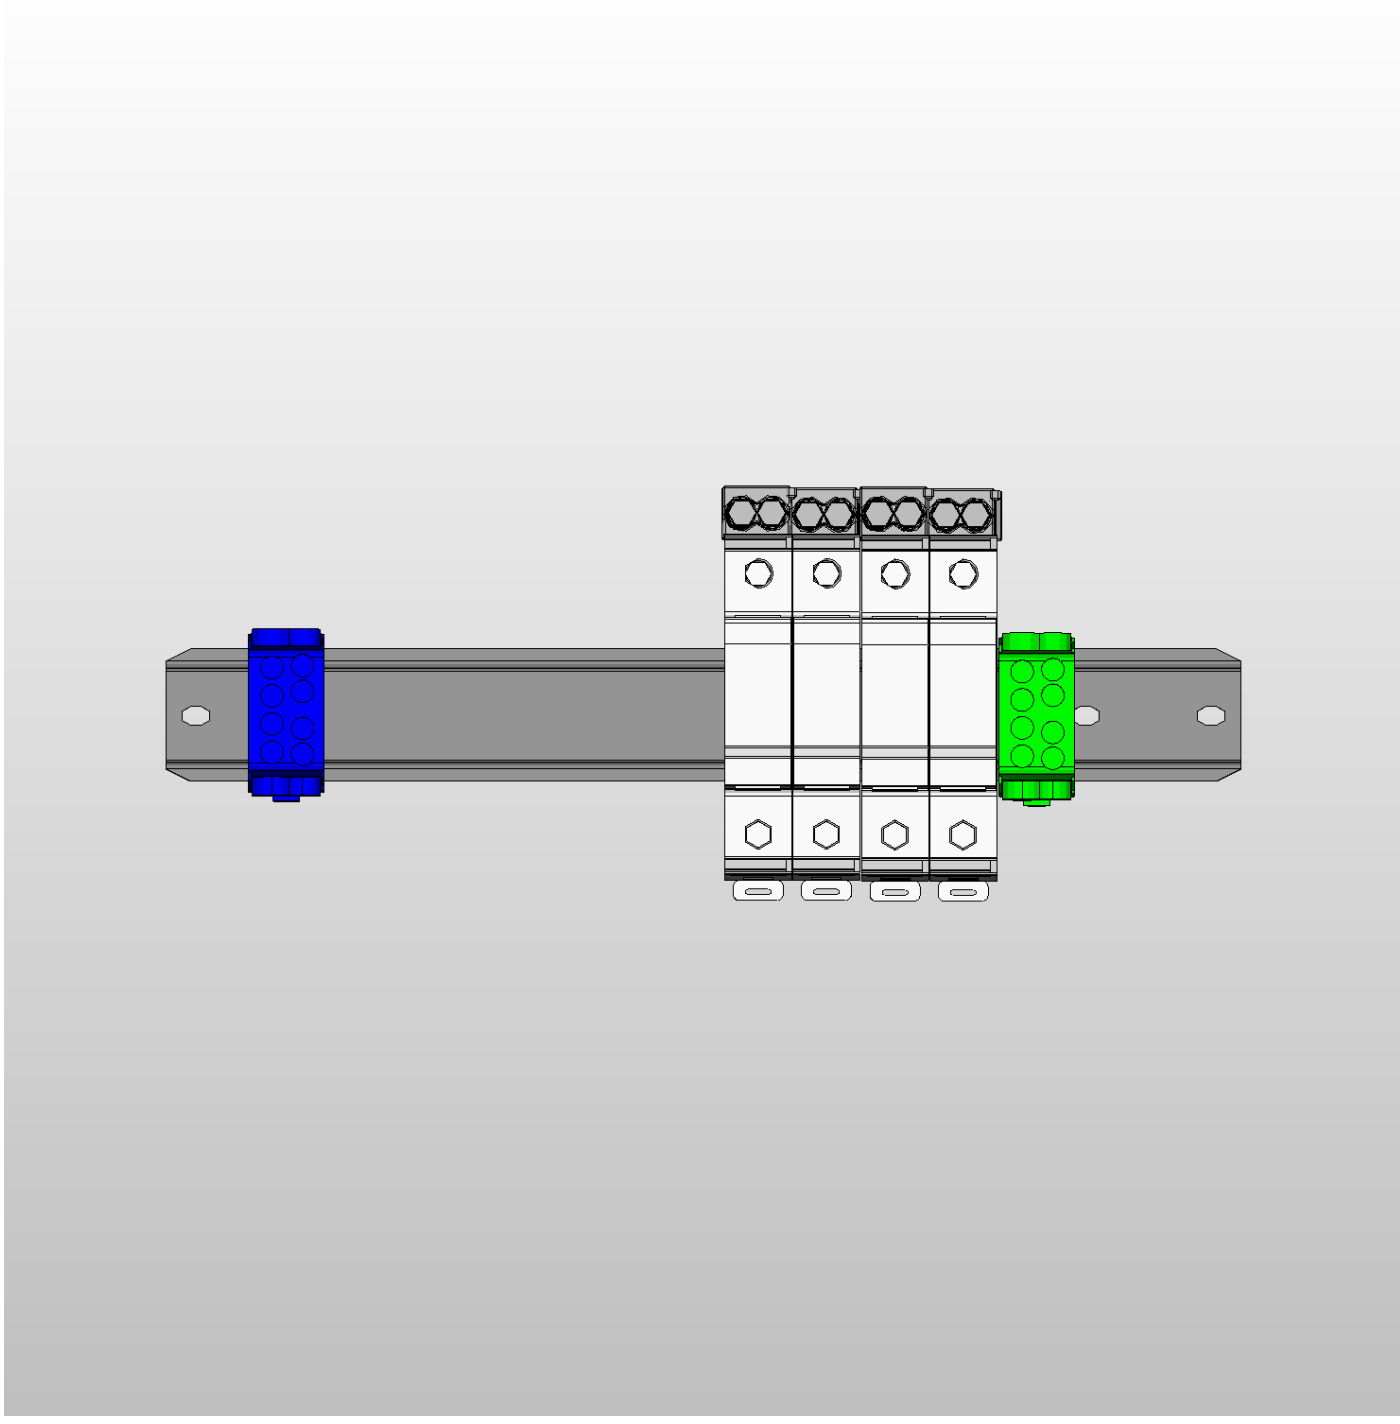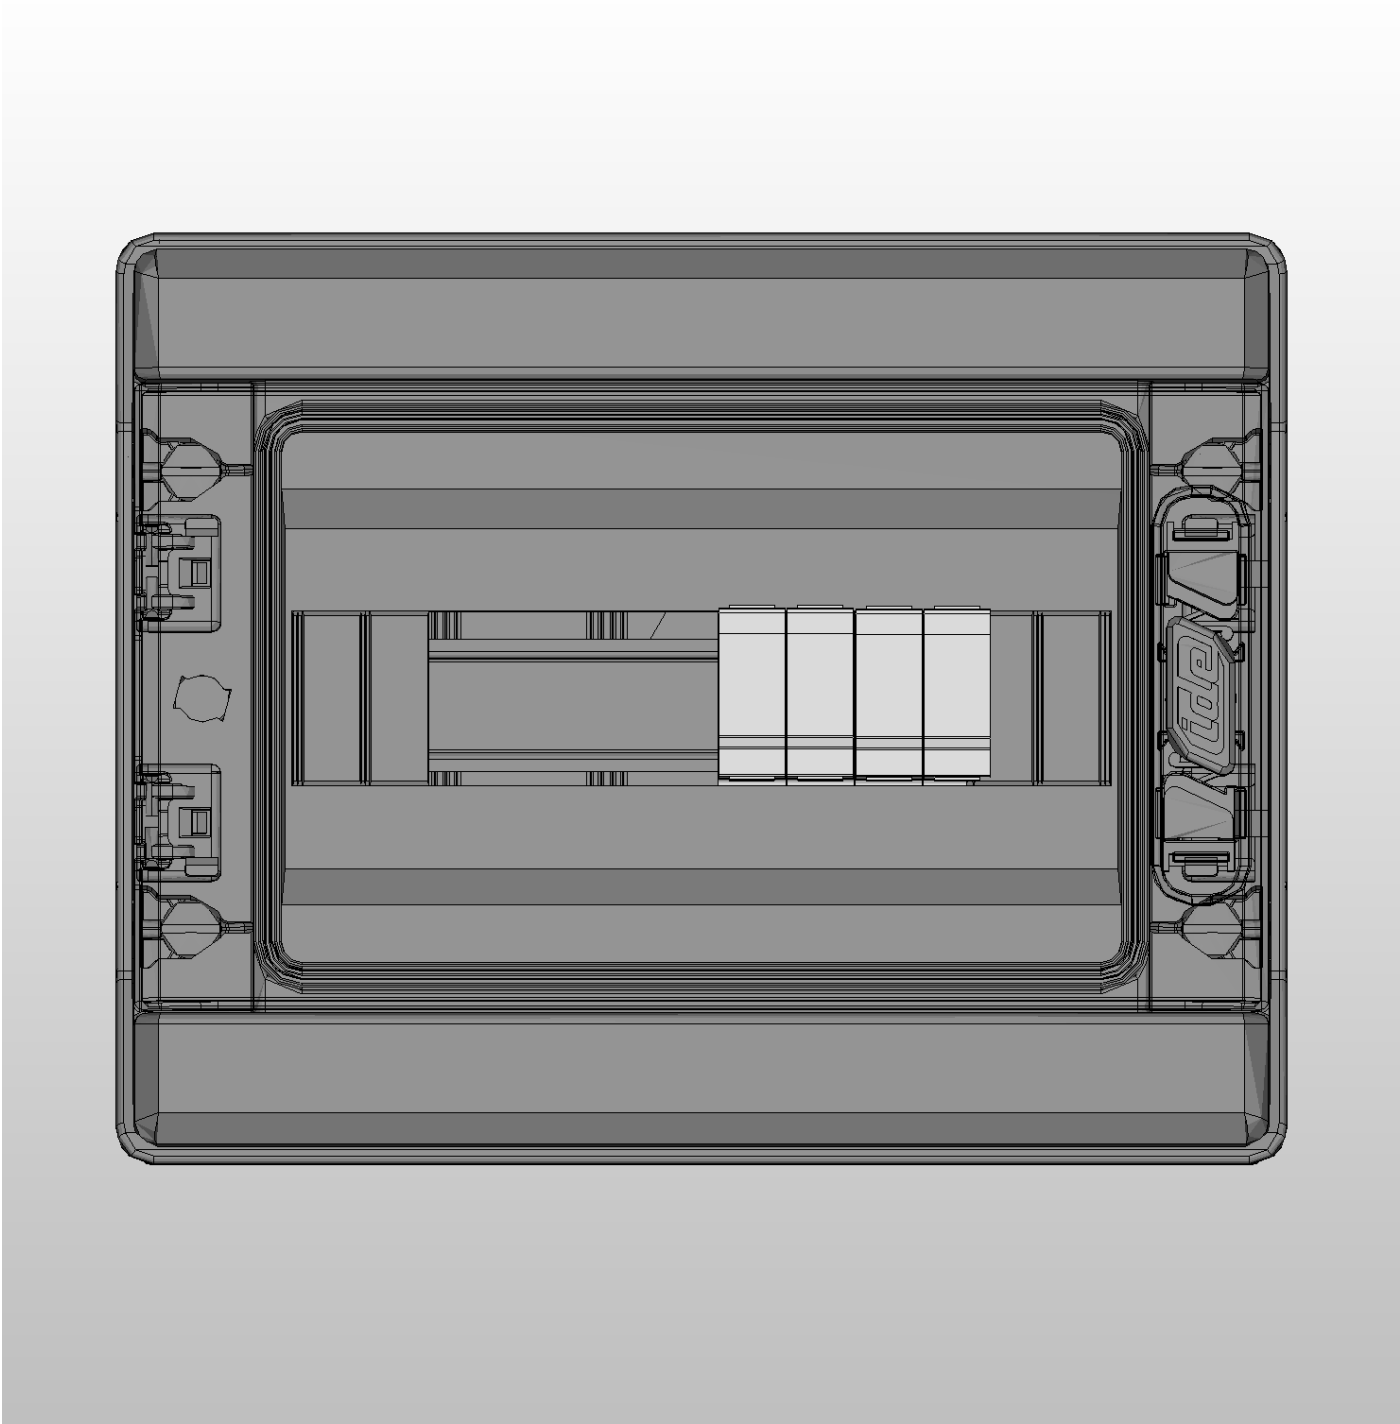

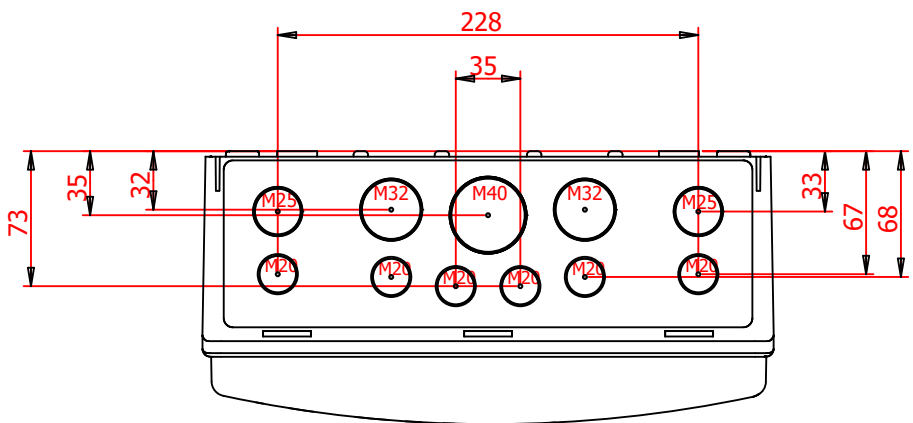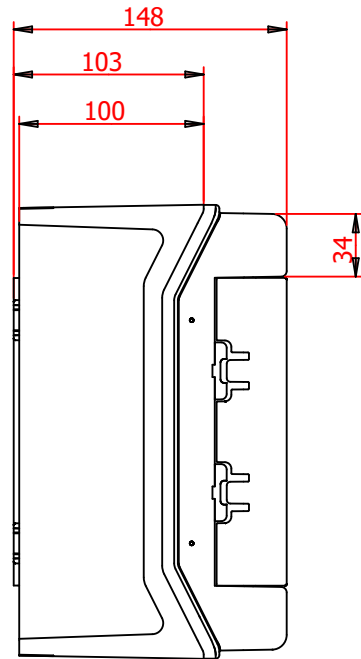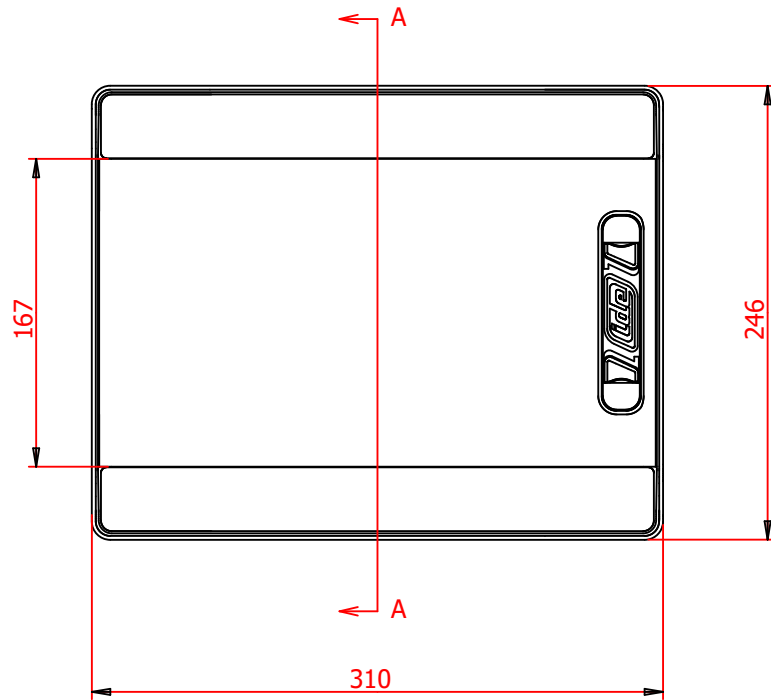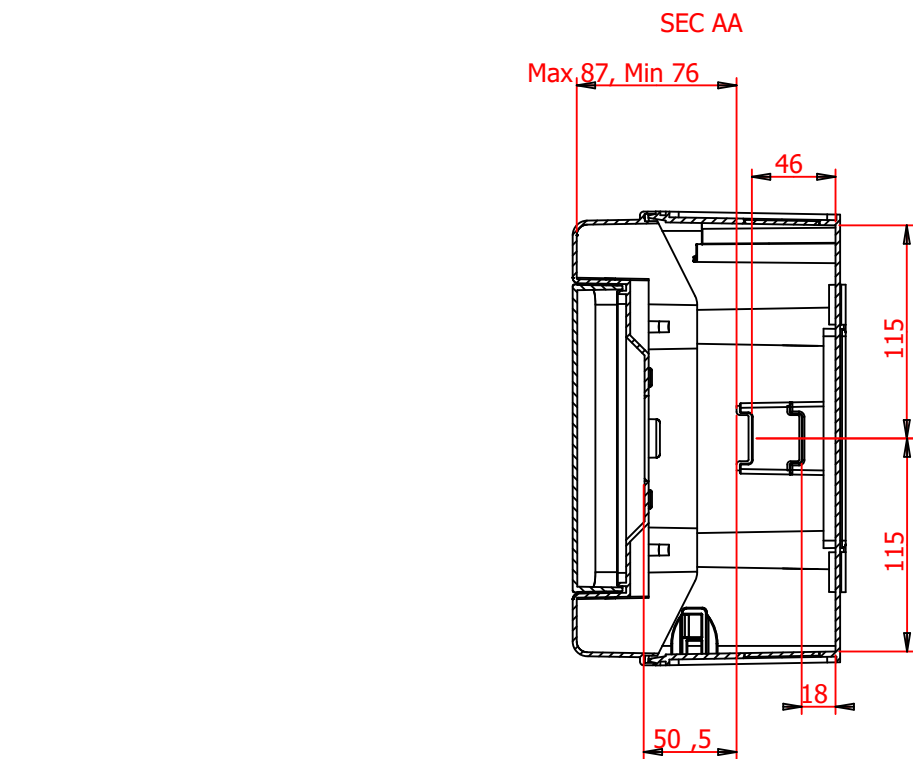

6xM20
2xM25
2xM32
1xM40

